



- [illegible]

## NOTAS

- 2- AS PARTES METÁLICAS DOS CONDUTORES (LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES, TOMADAS E SERVIÇOS, BARRAS DE DISTRIBUIÇÃO, QUADROS, ETC.) DEVERÃO SER ATERRADAS COM CARIÓ DE CORTA NA MESMA DISTÂNCIA DA FASE, DO VÍDEO/AMARELO, SEM INDICAÇÃO DA PONTA, QUANDO EM LIGAMENTO COM O CARIÓ DE CORTA DE FASES DE 220V E 380V.
- 3- OS ELÉTRICISTAS NÃO EFECTUADOS SEMOS 40% DE P.V.C. DEVIDO QUEM EMITE/US E FAZ E A 100% DE P.V.C. DEVIDO QUEM EMITE/US E FAZ DE CORRE. NUNCA.
- 4- PARA INSTALAÇÃO DE ELÉTRICISTAS E FERRALHAS DEVIDO QUEM EMITE/US E FAZ E QUANTIFICADAS PARA INSTALAÇÃO E NAO TER ESPACIAMENTO ENTRE SUPORTES MAIOR QUE 1,5m.
- 5- CONDUTORES NA ESPECIFICAÇÃO SEMOS 40% DE P.V.C. DEVIDO QUEM EMITE/US E FAZ E 100% DE P.V.C. DEVIDO QUEM EMITE/US E FAZ DE CORRE. NUNCA.
- 6- TODA A INSTALAÇÃO DEVEJA ATENDER AS NORMAS DA ABNT E A NORMA DO MINISTERIO DO TRABALHO N-10.
- 6- OS CONDUTORES DEVERÃO TER AS SEQUENTES CORES:
- FASE - COR "PRETO, BRANCO, VERMELHO";
  - NEUTRO - COR "AZUL CLARO";
  - RETORNO - COR "BRANCO";
  - TERRA - COR "VERDE OU VERDE/AMARELO";
- 7- "PARALELO - COR "AMARELO".
- 8- DEVERÃO SER MAIS DE UM CONDUTOR POR FASE E SEMOS DEVIDO QUEM EMITE/US E FAZ E QUANTIFICADAS PARA INSTALAÇÃO E NAO TER ESPACIAMENTO ENTRE SUPORTES MAIOR QUE 1,5m.
- 9- PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO, VER MEMORIAL DESCRITIVO.


## DETALHE PAINEL PRINCIPAL

### QGBT - (PEL-01001)

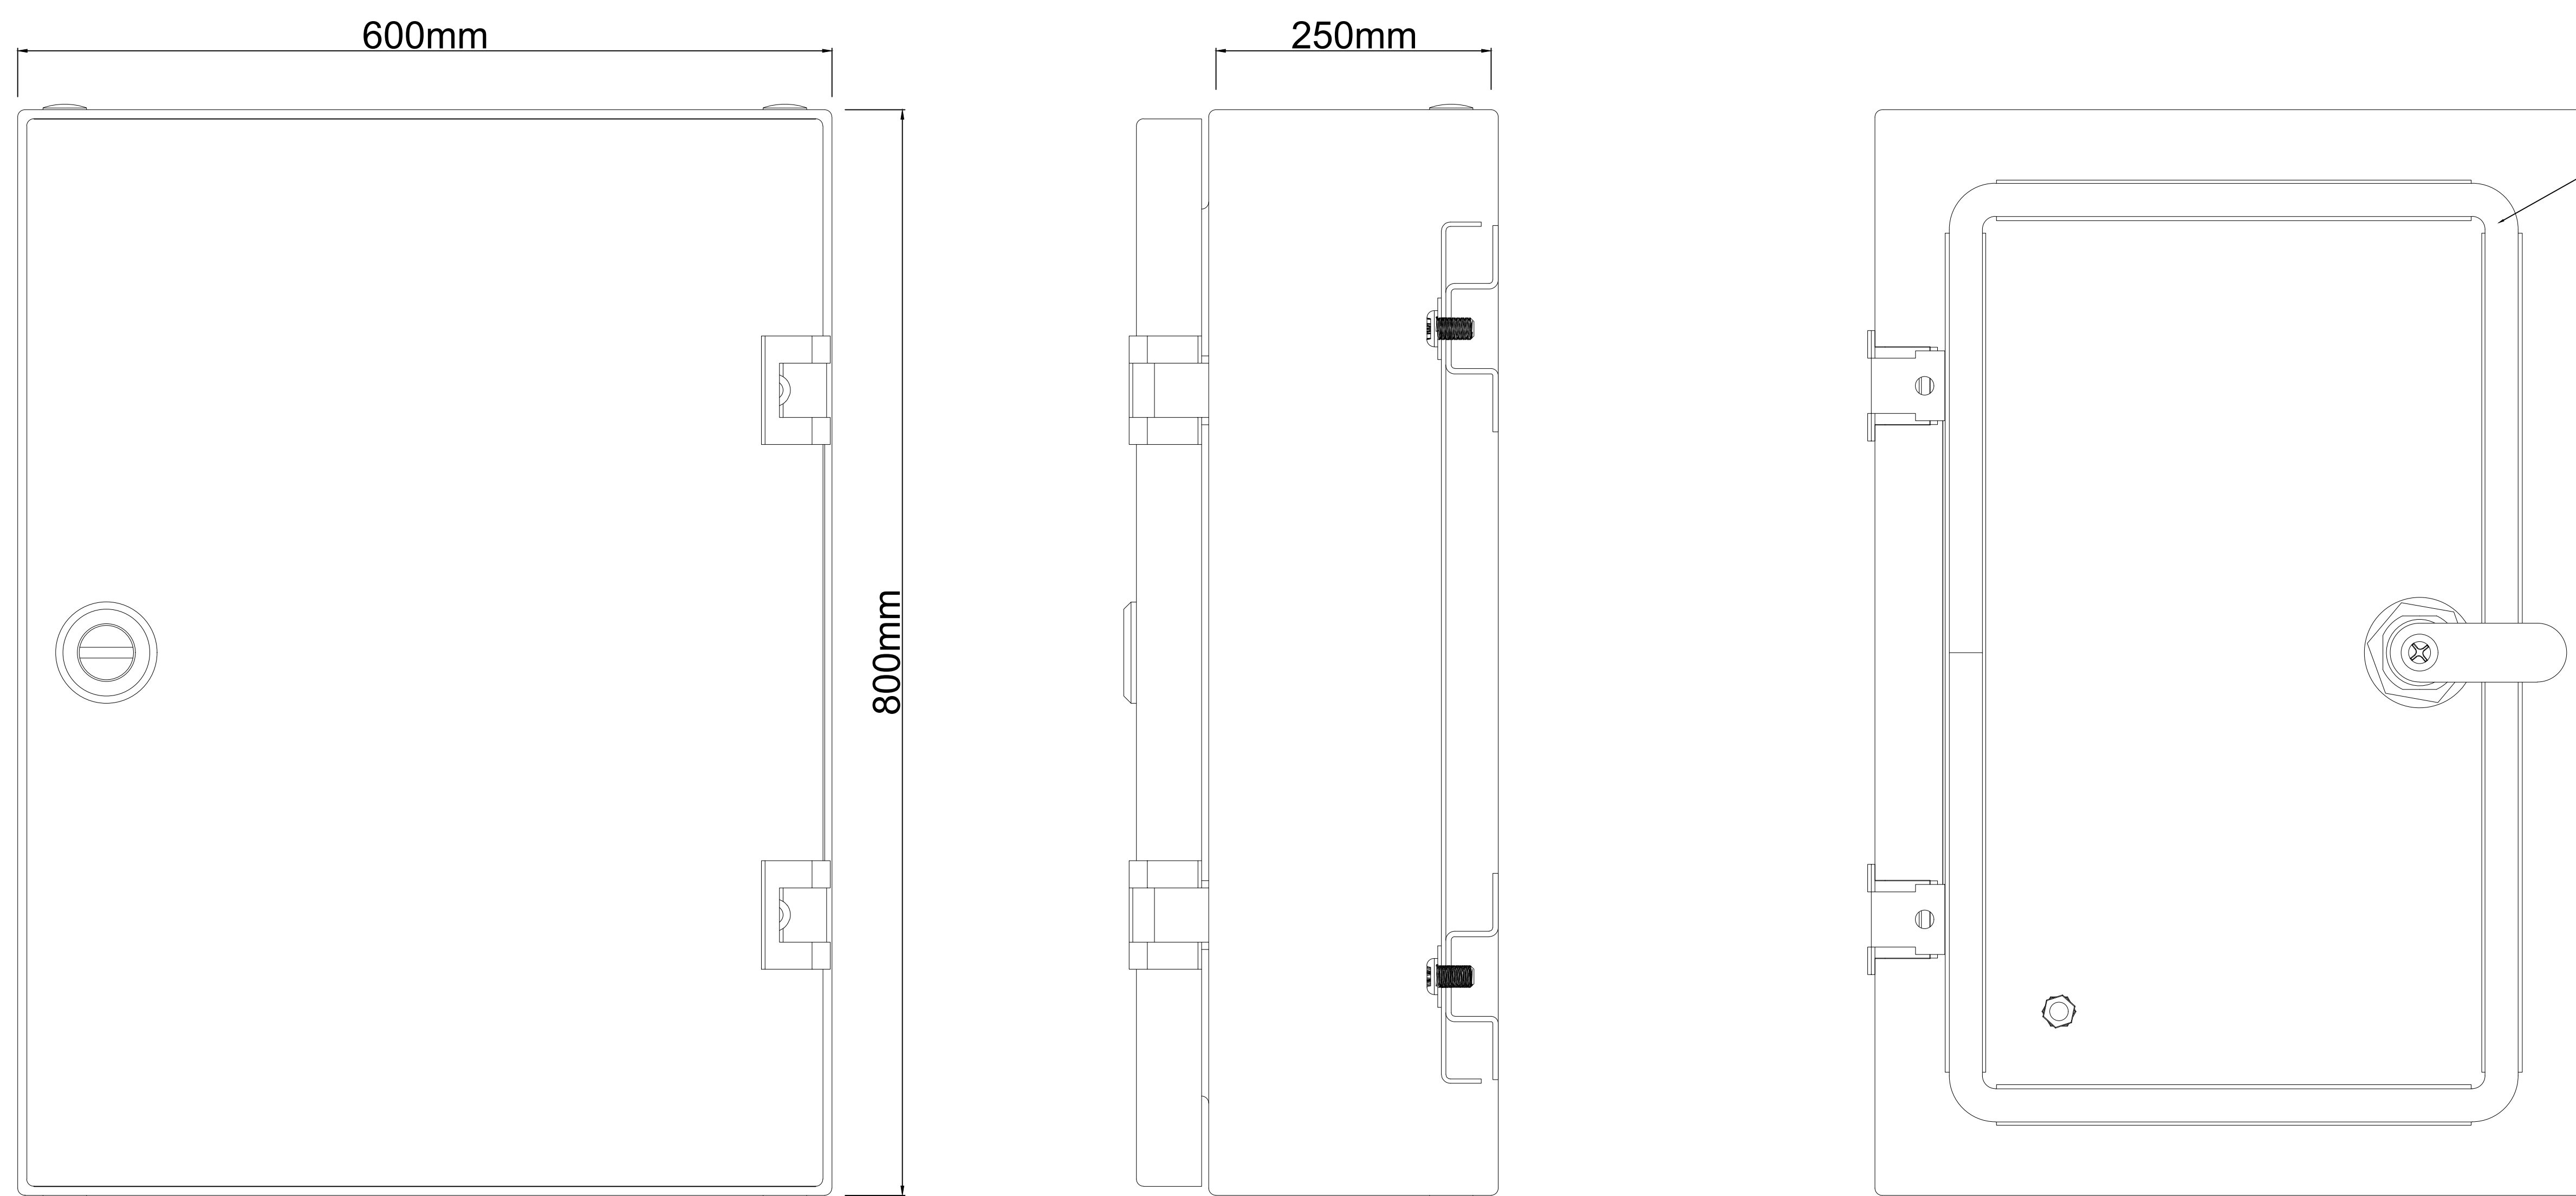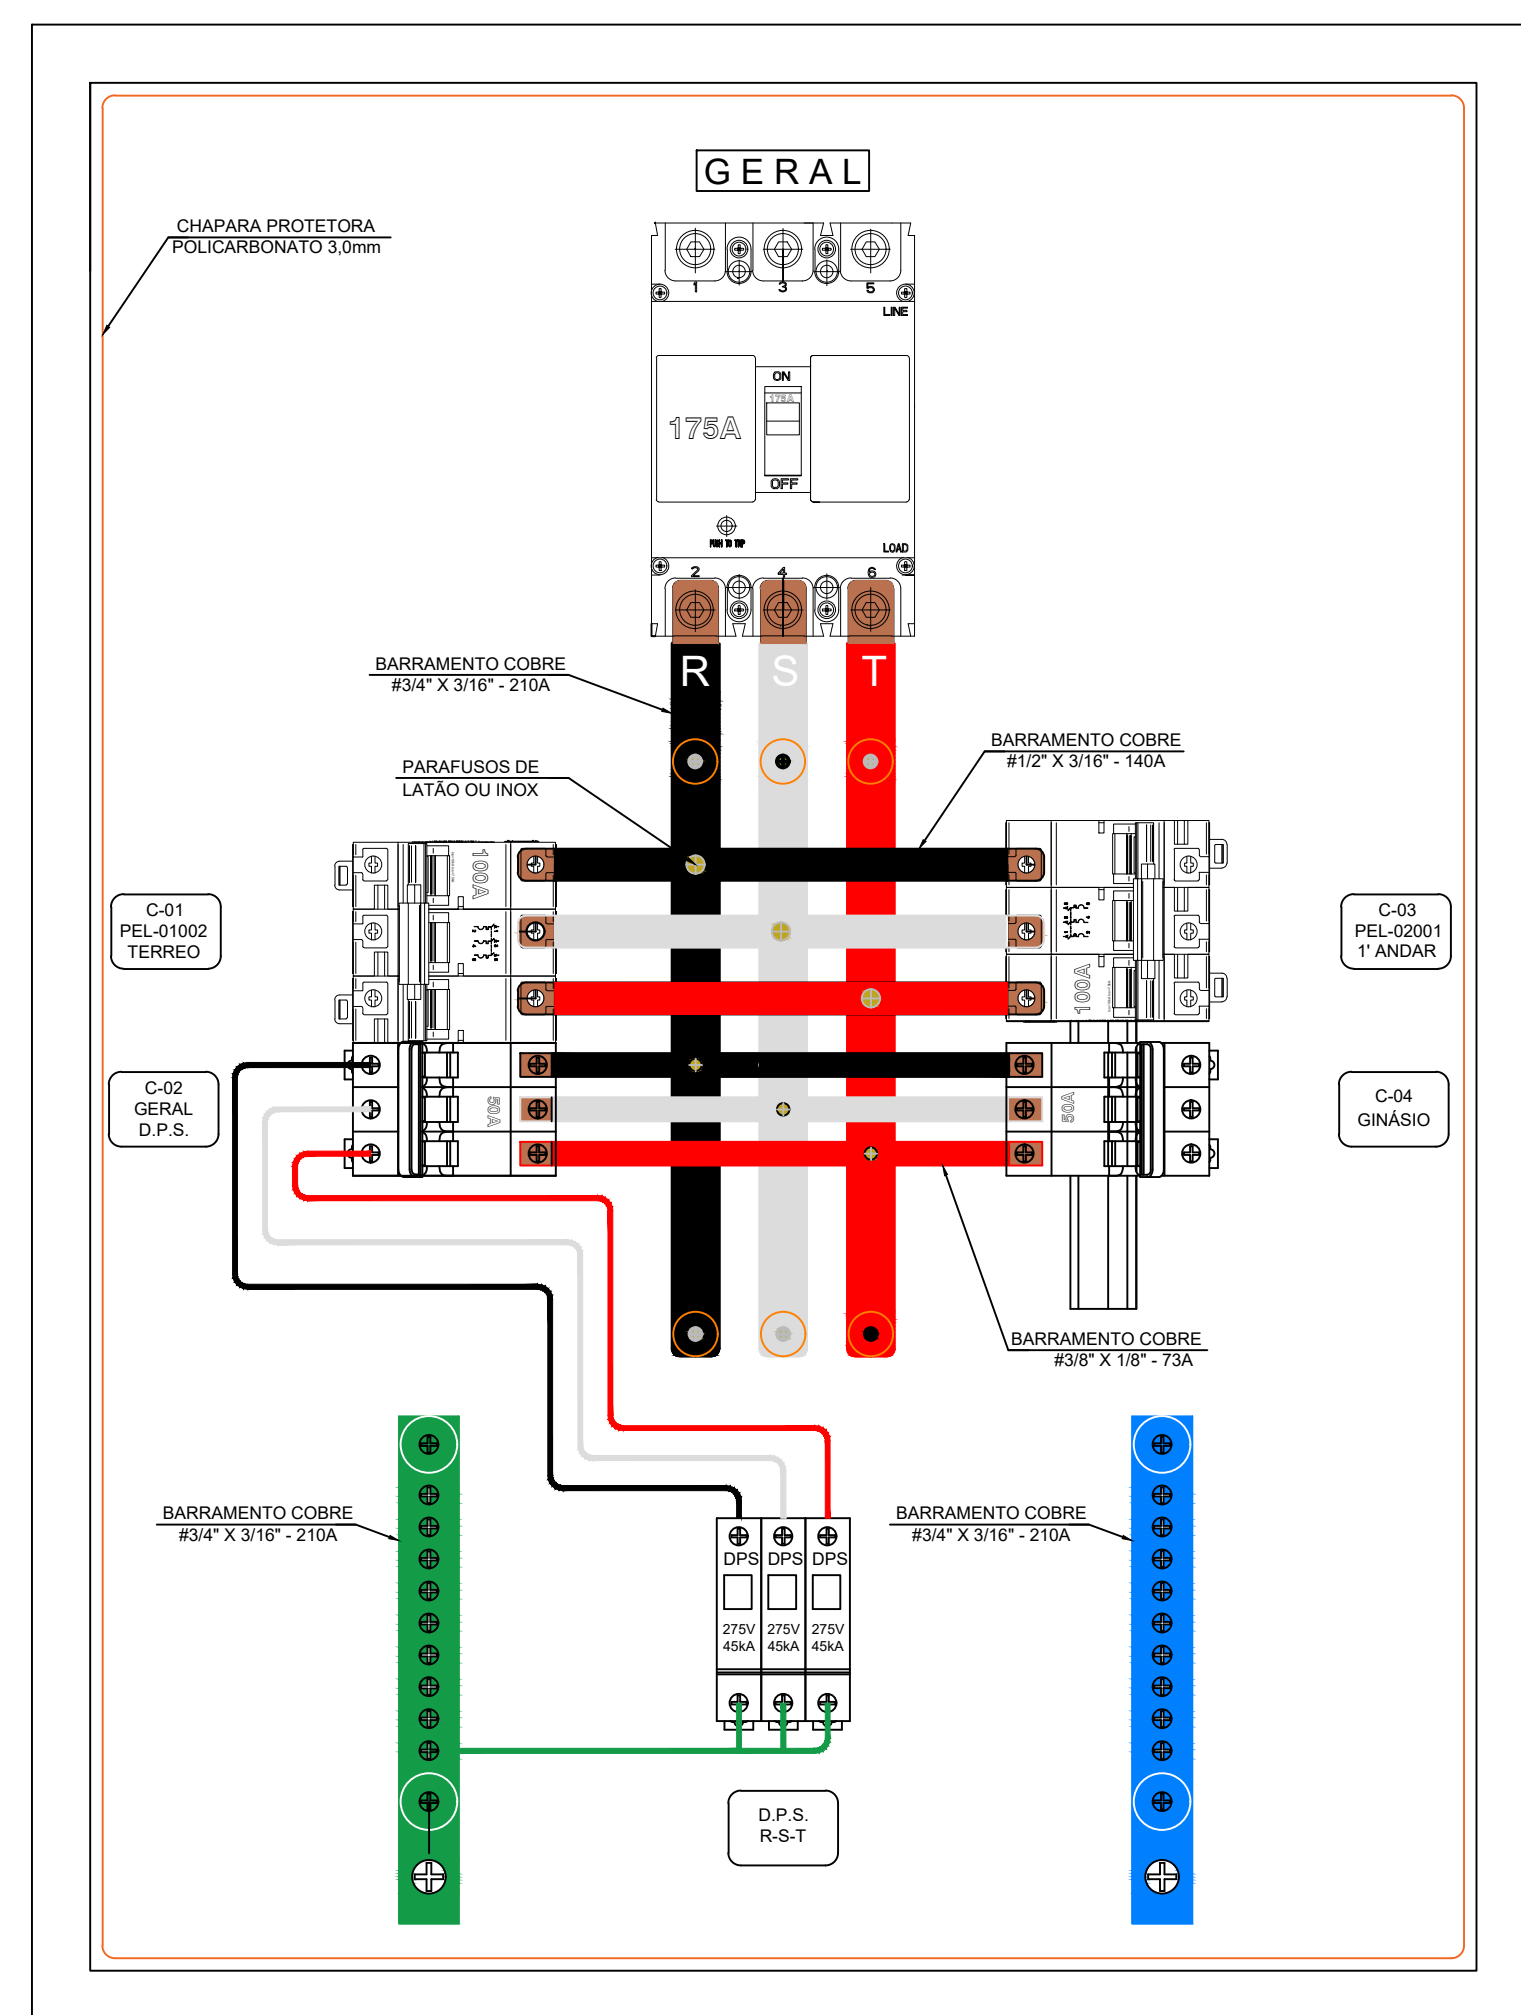

BORRACHA DE  
VEDAÇÃO

LEGENDA PARA CIRCUITOS

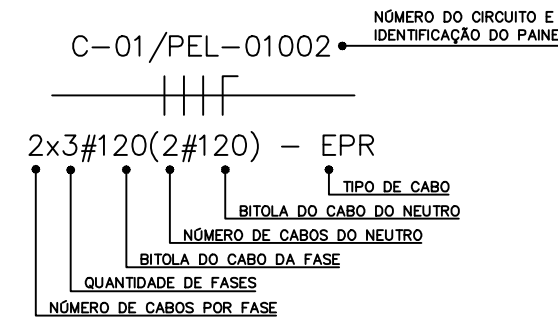

LEGENDA PARA PAINEIS / QUADROS

